

納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リ ボ ー ン アルファ
『REBORN α 』

品番：

AC 式		電池式	
RB-95		RB-95D	
RB-95L		RB-95LD	
RB-100		RB-100D	
RB-100L		RB-100LD	
RB-150		RB-150D	
RB-95P		RB-95PAD	
		RB-95AD	
RB-85		RB-85AD	●
		RB-200D	
		RB-202D	

改定版数： 03 版

改 定 日： 2019 年 02 月 28 日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900


TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承 認	確 認	作 成

仕 様

型 式	RB-95 RB-95L RB-100 RB-100L RB-150 RB-95P RB-85 RB-95D RB-95LD RB-100D RB-100LD RB-150D RB-95PAD RB-95AD RB-85AD RB-200D RB-202D		
基 本 機 能	セ ン サ 感 知	1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しな く なる と 本 洗 浄 時 間 洗 浄 を 行 う	
電 源	AC 式 電池式	待機時:1W 以下 動作時:7W 以下 単 3 アルカリ電池 4 本 約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回／日、前洗浄「無」で使 用時)	
環 境	使用温度範囲 使用水温範囲 使用湿度範囲	1～40℃ 1～40℃ 90%RH 以下	
セ ン サ 機 能	方 式 感知距離設定	近赤外線反射型 AC 式 : 700 mm・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式 電池式 : 400 mm・600 mm (A3 白紙による) 切替え方式	
電 磁 弁	方 式 使用圧力範囲 耐 圧 性 能 使 用 流 体	パイロットキック式ダイヤフラム弁 0.05～0.75MPa 1.75MPa 1 分間 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)	
洗 浄 機 能	前 洗 浄 機 能 本 洗 浄 機 能 手動洗浄機能	有 (2 秒) ・無し 切替え方式 4 秒・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上) 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄	
※太字は工場出荷設定			
告 知 機 能	電池残量警告 異 常 警 告 セ ン サ 反 応	所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異 常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。 異常回避 (障害物の除去など) により復旧 センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)	
その他の機能	保守洗浄機能 凍結防止機能	最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄	
コンポーネント	外 観 図	添付図参照	

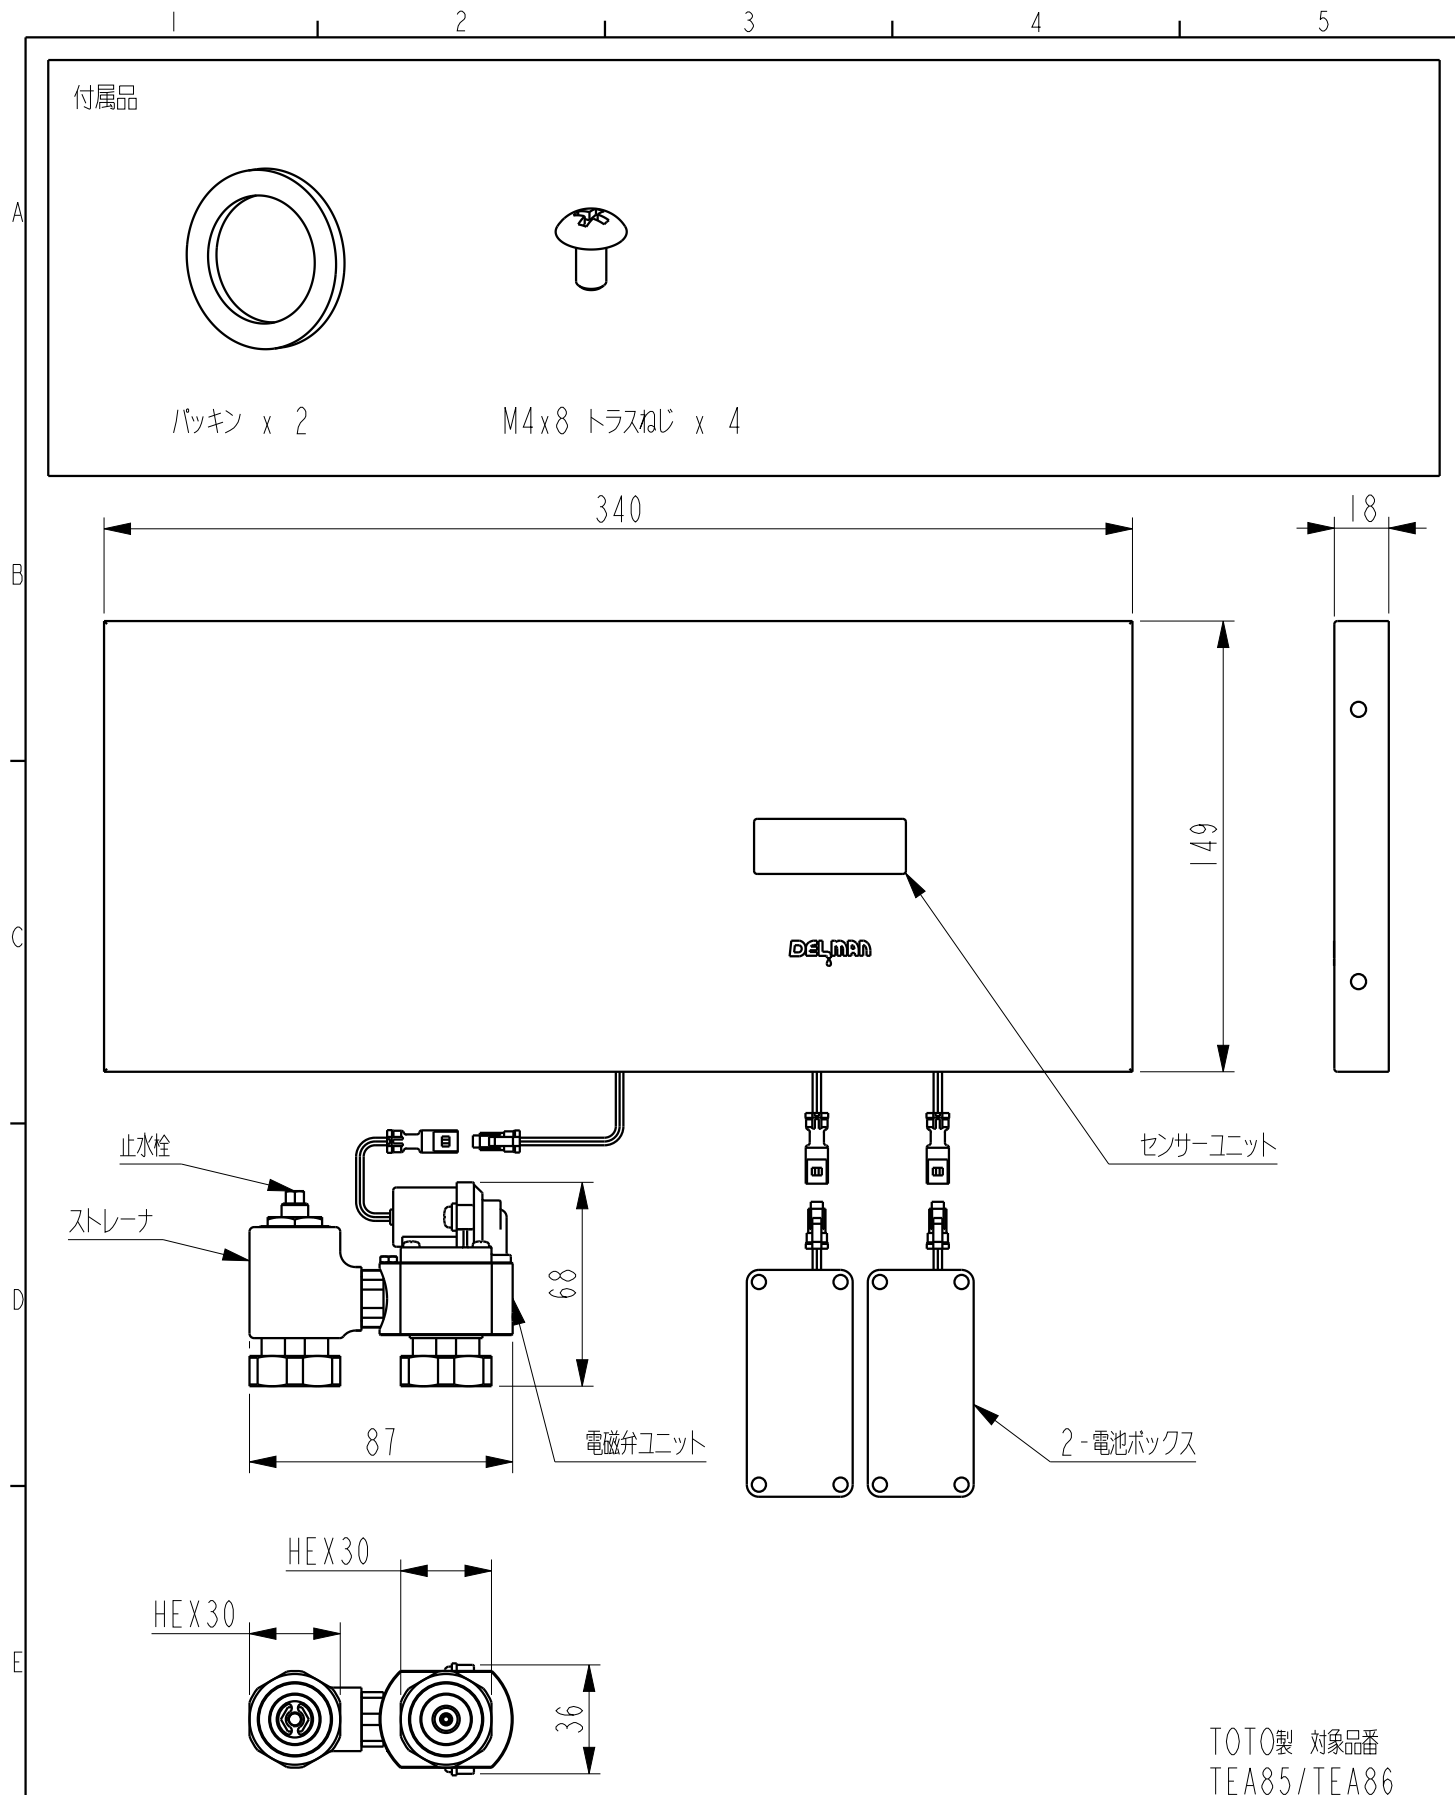

TOTO製 対象品番
TEA85/TEA86

					重量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)	品名 (PARTS NAME)	
					--- Kgw	P1212	RB-85AD	
					尺度 (SCALE)	材質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)	
					NTS	N/A	ReBornα	
					A4	材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT)	図番 (DWG NO.)	版数 (REV)
					三角法	N/A	P1212-0-0	NEW
					THIRD ANGLE PROJECTION	承認 (APPROVED)	確認 (CHECKED)	作図 (DRAWN)
						土屋 開発	土屋 開発	近藤 開発
REV	注	記	日	付	担当	承認	DATA:2019.07.29	

Vaital